


«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель начальника ФКУ ЛИУ-8
УФСИН России по Алтайскому краю
подполковник внутренней службы

 Г.А. Кныш

«24» сентября 2023г.


ГРАФИК

Температуры воды для тепловых сетей ФКУ ЛИУ-8
(расчетная температура воздуха)

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающей магистрали	Температура воды в обратной магистрали
+5	45	36
0	50	39
-5	55	40
-10	60	45
-15	65	49
-20	70	52
-25	75	55
-30	80	58
-35	85	65
-40	90	70

Примечание: при ветре свыше 10 м/сек. Температура воды в подающей магистрали должна быть на 6-8 градусов выше графика, но не должна превышать 95 градусов.

главный энергетик ФКУ ЛИУ-8

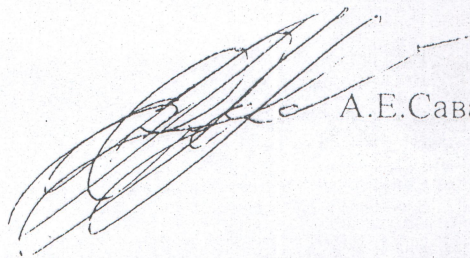 А.Е.Савалатулин